

■ Demanda abastecida total del sistema en MWh

■ La oferta de energía en MWh


■ Total Reserva en MWh

■ Gestión de demanda en MWh

Boletín diario de la ADIE sobre la operación del sistema eléctrico nacional día 29 de octubre 2017

- ❑ **La oferta de energía** que las empresas de generación están dispuestas a entregar, la cual es la disponibilidad real del sistema, superó a la demanda abastecida en un 9.6%.
- ❑ **La Gestión de demanda (apagones)** que efectuaron las distribuidoras ascendió a unos 5,954 MWh.
- ❑ Unos 4,547 MWh fue la **oferta de energía que estuvo disponible y no fue consumida**.


Matriz de Generación

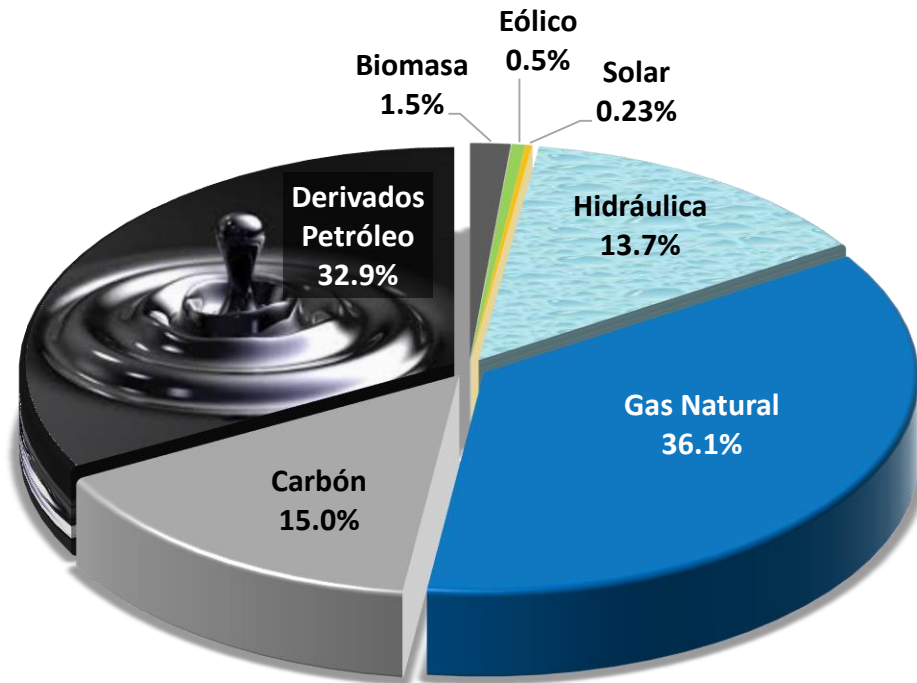

Boletín diario de la ADIE sobre la operación del sistema eléctrico nacional día 29 de octubre 2017

- El mix de generación para este día fue: Biomasa 1.5%, Solar 0.23%, Eólico 0.5%, Hidráulica 13.7%, Gas Natural 36.1%, Carbón 15.0% y Derivados del Petróleo 32.9%.

Demanda abastecida por empresa distribuidora

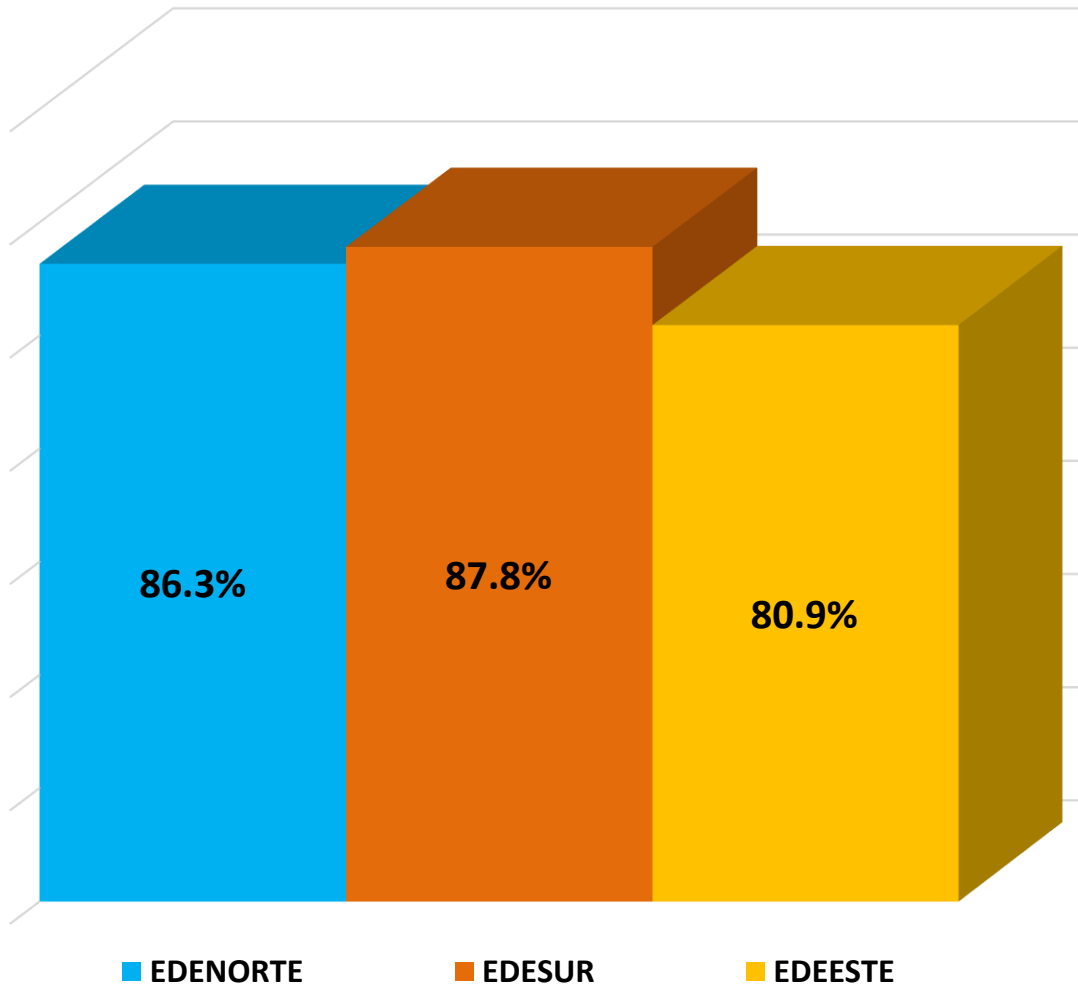

Boletín diario de la ADIE sobre la operación del sistema eléctrico nacional día 29 de octubre 2017

- ❑ De las tres empresas distribuidoras las que menos energía abasteció fue EDEESTE con solo el 80.9%, luego le siguió EDENORTE con el 86.3% de su demanda y EDENORTE el 86.3% de su demanda.